


## D-Controls KNX IC6P PLUS

### IC6系列远程中控主机说明书

(Version 1.10)



IC6P标准版  
IC6P升级版

IC6P-SCS标准版  
IC6P-SCS升级版

在安装本产品之前，请认真阅读本使用说明书，再正确安装。同时请妥善保存此手册，以便日后使用。

## 1. 前言

### 1.1 为了您的安全，请严格遵守

- 在使用前，请仔细阅读《为了您的安全，请严格遵守》，然后再安装。
  - 这里标明的注意事项以<⚠️ 警告>，<⚠️ 注意>予以区分，若误安装，很可能引起死亡、重伤等严重后果时，则特别记载在<⚠️ 警告>栏里，但是，即使是记载在<⚠️ 注意>栏里的事项，也有可能因实际情况不同而导致严重后果。
  - 在安装完成之后，试运行，确认是否有异常情况，并依据本说明书对客户说明使用方法。
- 【符号的意思】

⚠️ 警告：表示若错误作业，很可能导致使用者死亡或重伤。

❗ 表示强制事项。表示指导非特定人员或一般使用者的行为。

🚫 表示禁止事项。

## 安装

⚠️ 警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>安装工程需按照本说明书进行，选择能够充分支持控制器重量的地方进行安装。若强度不够，或安装不完备都有可能造成触电、火灾、以及控制器跌落而破损。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>请不要安装在可能会产生流入可燃气体的地方，会造成起火，火灾。</li> </ul>

## 电气施工

⚠️ 警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>电气施工请委托有资质的施工单位，维修请联系服务人员。禁止自行施工或维修！因擅自施工、维修、改装引起事故，本公司不负有法律责任。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>电气施工时请务必使用专用电路。若电路容量不足，施工不善，都有可能造成触电，火灾。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>连接室内机的电线要用指定电线，若误用电线，可能会引起火灾或触电。</li> <li>因电气配线作业等需要开闭控制器盒盖时，请先完全切断电源，否则可能触电</li> </ul>

## 1.2 重要事项

- 本公司致力于不断地对产品进行改进，如有变化恕不另行通知。
- 本公司不提供将产品改作它用的服务。
- 未经过允许，本手册的任何部分均不得擅自复制。

## ☆☆☆ 特别注意事项 ☆☆☆

- ☆ 请按照本说明14章节的要求，按顺序启动主机；
- ☆ 编程时务必先确保主机固件为最新，更新主机固件的方式请参照本说明21章节；
- ☆ 主机所有接线工作时严禁带电；
- ☆ 遇到问题时请先查阅本说明22章节。

## 2. 产品功能介绍

IC6系列主机是D-Controls智能系统中专用的中心服务器，可应用于智能家居、智能酒店、智能办公、智能楼宇、智能交通、智能场馆等各类有较高自动化要求及全系统物联网要求的项目。

### 硬件主要功能介绍：

IC6主机自带KNX接口、网口、RS485接口、Zigbee接口等，主机系统内包含完整的KNX通讯协议、标准Modbus协议、自定义485协议、标准TCP/IP协议、HTTP协议、自定义网络协议等等，并可实现不同接口间的互联互通。例如，IC6主机可以将KNX协议与TCP/IP协议相互转化，实现KNX面板对HUE灯泡的控制；可以实现小米无线面板遥控大金空调等。IC6主机支持单机工作，也支持多机组网工作。IC6主机可作为协议转换网关使用，如果配合D-Controls的软件，将发挥更大的功能。

### 软件主要功能介绍：

支持D-Controls Cloud (云服务平台) 实现对KNX系统的远程控制与管理。支持与第三方服务器或物联网平台的对接（例如阿里物联网平台、地产业务服务平台等等）；  
支持D-Controls Smarthome App (iPad、iPhone、Android等智能终端)，实现控制灯光、窗帘、影音、中央空调、地暖、安防、监控、电梯、家用电器等等设备；支持App用户的权限管理；支持自定义自动化；  
支持D-Controls PC 客户端软件（支持WIN系统或MAC系统）。实现接入主机所有设备的本地或远程控制及监控；支持用户管理；支持自动化编辑等；  
支持D-Controls 客户管理系统。客户管理系统可对大组网主机的所有用户进行权限管理，适用酒店等场所。

### 硬件参数-基础版

- 采用64位A53做为核心CPU，4核1.5GHz
- 1GB DDR3 RAM；
- 1路标准KNX接口；
- 1路RS485串口（支持自定义协议/Modbus标准协议等）；
- 1个RJ45端口，支持Ethernet 10/100/1000 Mbps/s，并可扩展为TCP/UDP、XML、HTTP等协议；
- 1路USB接口，支持D-Controls指定模块\*；
- 1路3.5mm音频输出接口。


### 硬件参数-升级版

- 基础版所有的硬件参数；
- 带独立处理芯片的5路隔离RS485串口（支持自定义协议/Modbus标准协议等）；
- 支持额外再扩展4路RS485或4路RS232；
- 支持5V供电，或12-30V供电。

### 硬件参数-白金版

- 升级版所有的硬件参数；
- 除主芯片外，额外增加一颗ARM Cortex-M3（32位）协同处理芯片；
- 8路10A独立双线圈磁保持继电器；
- 2路10A独立高精度电流检测；
- 4路独立0-10V信号输出控制。

## 3. 包装清单



随机件名称	数量
IC6P	1

现场安装需要购置的物料清单：

- 1) 12~30V 电源适配器一个；
- 2) KNX/EIB通讯线；
- 3) 网线（以太网线）；
- 4) 无线路由器（如有必要可能还需要网络交换机、AP热点等WIFI无线网络设备）。

## 4. 电气性能及技术参数

工作电压<sup>1</sup>: 额外供电（12~30VDC）

工作电压<sup>2</sup>: 额外供电（5VDC）

注意：工作电压<sup>1</sup>和<sup>2</sup>不能同时使用！

产品功耗：Max.15W

12VDC~Max.1250mA

24VDC~Max.600mA

30VDC~Max.500mA

KNX电流：KNX端小于5mA

RS485：5VDC~小于50mA

接口引脚：A+、B-

方向控制：自动判别和控制数据传输方向  
保护等级：600W/防雷、浪涌和15KV/静电  
终端电阻：详细请查阅本说明第9章节

工作温度：-5℃~40℃




工作湿度：5%~80%RH

外形尺寸：W\*H\*D：108x90x65mm（6模数）

产品重量：100g（基础版）

安装方式：标准模数化35mm标准DIN导轨安装




## 5. 基础版硬件接口说明

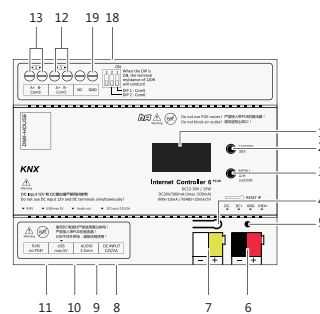

- 1: OLED显示屏
- 2: 按键A
- 3: 按键B(长按切换)
- 4: RESET复位按键
- 5: 指示灯(RGB全彩灯)
- 6: KNX接口(KNX标准红黑端子)
- 7: 12~30V取电接口(KNX标准黄白端子)
- 8: 专用DC12V电源供电接口
- 9: 音频输出(3.5mm音频口)
- 10: USB接口, 支持D-Controls指定模块\*
- 11: 网口
- 12: 标准RS485串口(A5/B5)-第5路
- 13: 标准RS485串口(A6/B6)(非标配)
- 18: 3位拨码开关
- 19: 对外GND接口

备注: 12V专用供电接口不能和黄白端子取电接口同时使用。

## 6. 升级版硬件接口说明

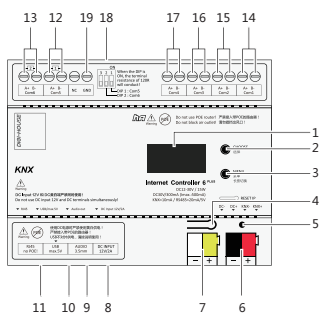

- 1: OLED显示屏
- 2: 按键A
- 3: 按键B(长按切换)
- 4: RESET复位按键
- 5: 指示灯(RGB全彩灯)
- 6: KNX接口(KNX标准红黑端子)
- 7: 12~30V取电接口(KNX标准黄白端子)
- 8: 专用DC12V电源供电接口
- 9: 音频输出(3.5mm音频口)
- 10: USB接口, 支持D-Controls指定模块\*
- 11: 网口
- 12: 标准RS485串口(A5/B5)-第5路
- 13: 标准RS485串口(A6/B6)(非标配)
- 14: 标准RS485串口(A1/B1)-第1路
- 15: 标准RS485串口(A2/B2)-第2路
- 16: 标准RS485串口(A3/B3)-第3路
- 17: 标准RS485串口(A4/B4)-第4路
- 18: 3位拨码开关
- 19: 对外GND接口


备注: 12V专用供电接口不能和黄白端子取电接口同时使用。

## 7. 接线及安装施工

安装场所选定:

- 1) 请不要将本产品安装在潮湿的地方;
- 2) 本产品只能安装在雨淋不到的地方;
- 3) 禁止安装在高温场所;
- 4) 禁止安装在儿童接触的场所;
- 5) 禁止安装在干扰强的场所;
- 6) 禁止安装在户外;
- 7) 标准模数化35mm标准DIN导轨安装;
- 8) 与强电模块不要安装在同一箱体内部;
- 9) 外接供电电源需要接地。

### 7.1 模块供电接线: 黄白端子供电

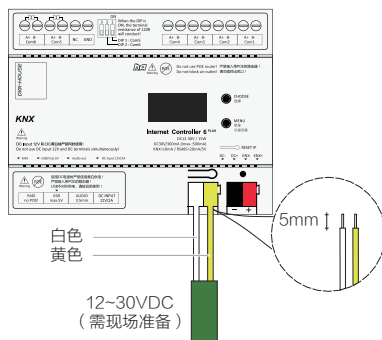


现场准备12~30V电源适配。把低压端的正极接入黄色端子, 把负极接入白色端子。

注意:

- 使用KNX专用电源模块供电时, 请计算本主机的功率, 否则会导致KNX总线供电不足!
- 建议使用24V直流电源!
- 接线请注意正负极!

### 7.2 模块供电接线: 专用12V供电电源



基础版和升级版主机可使用D-Controls专用12V供电模块进行供电。供电模块插入“8”号接口。


注意:

- 使用专用电源!
- 使用12V供电时, 不能使用黄白端子供电!

⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电源适配必须先把低压端电缆与主机相连接, 确认低压端连接没有问题后, 才能接入220~230V的高压中。</li> <li>• 接线过程中必须确保所有设备及电缆均处于无电状态!</li> </ul>
---------	--

⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 请注意接线正负极, 避免人为损坏设备。</li> <li>• 电源适配器在中国大陆地区必须符合CCC认证标示。劣质电源适配器不仅将损毁本产品, 更容易对安装、调试、操作人员造成生命威胁。</li> </ul>
---------	---

### 7.3 模块KNX接线:

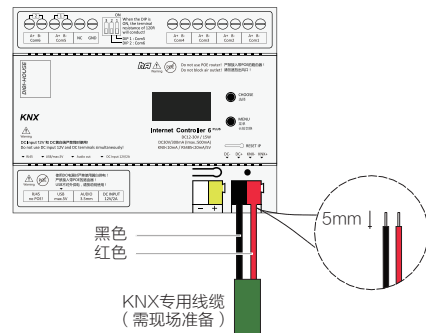


把KNX/EIB专用通讯线剥开, 找到黑色和红色通讯线。用剥线器把黑色和红色通讯线外皮均剥离, 露出铜线长度约5mm。把黑色外皮通讯线插入黑色端子内, 红色外皮通讯线插入红色端子内。

注意:

- 使用专用KNX线缆接线!
- 模块需要消耗KNX电源最多5mA功耗!

### 7.4 模块RS485接线:

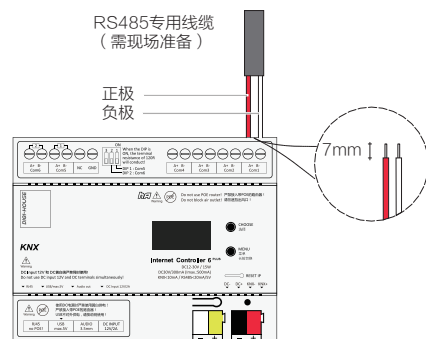


本主机的RS485接线端子支持线径24-12AWG (0.20-3.0mm<sup>2</sup>)。请使用屏蔽双绞线作为RS485通讯线, A端为正, B端为负。接线时严格区分正负极, 电压最大DC5V。如果使用软线, 需要先制作铜鼻子, 再接入接线端子。

注意:

- 使用屏蔽线缆作为RS485通讯线!
- 最大电压5V, 最大电流50mA!
- 严禁短路、严禁过载!
- 注意终端电阻使用!

⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS485接线过程中必须确保所有设备及电缆均处于无电状态!</li> <li>• 过压、过流会导致模块核心芯片损坏, 严重时会导致模块起火!</li> </ul>
---------	--


### 7.5 模块导轨安装:

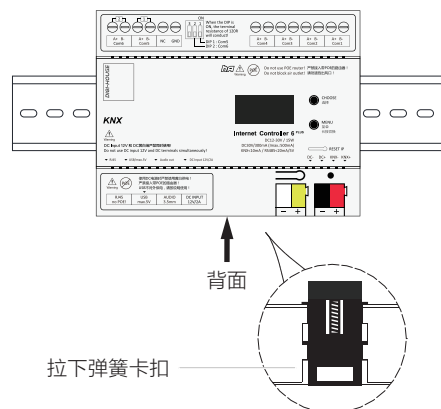

- 1) 把模块固定至DIN导轨上:  
先向将模块下侧卡扣用一字螺丝刀拉开, 然后将模块上侧扣入导轨上边缘, 再扣入模块下边缘, 同时松开卡扣, 模块将自动锁紧导轨。
- 2) 把模块从DIN导轨上取下:  
用一字螺丝刀插入卡扣, 并向下拉。用力将模块下边缘先脱离导轨, 然后整体拿下。


<b>警告</b>	• 切勿使用蛮力, 否则会造成模块和导轨的损坏!
	• 拆装过程中必须确保所有设备及电缆均处于无电状态!

## 7.6 模块音频输出接线:



本主机9是音频输出接口。使用标准3.5mm音频接头, 支持3段式音频接头(左声/右声/共地), 支持4段式音频接头(左声/右声/麦克/共地)。  
注意: 使用4段式接头时无麦克风功能!  
注意: 主机不带功率放大功能, 需要通过外接功放设备再接有源喇叭!

## 8. 网络



### 交换机选择要求:

本主机自带1路千兆网络(端口11)。模块对网络的稳定性较高, 建议使用百兆网络, 并且不要接入带有POE功能的交换机或路由器。

### 自动获取IP和固定IP:

本主机出厂默认为自动获取IP, 可通过配置系统修改为固定IP模式。长按RESET按键(端口4), 可将固定IP模式恢复为自动获取IP模式。

### 远程联网:

本主机通过网线连接至路由器(现场准备), 路由器如果连接外网(因特网), 模块将自动连接D-Controls远程服务器(模块设定为自动获取IP模式), 一般模块可自动跨越2级路由器; 如果模块设定为固定IP模式, 需用户自行确认设定的IP是否可以正常访问外网。

### 局域网:

本主机支持D-Controls软件局域网的控制, 只需保证模块和软件所处同一级局域网即可(不要跨路由器)。使用局域网固定IP或自动获取IP模式均支持。

### 断网或丢失主机简单判断:

在Oled显示器上可读取模块获取的本地IP地址, 可读取与远程服务器D-Controls Cloud的连接状态。断网或丢失主机可详细查询D-Controls电子配置文档。

### 网口灯状态:

模块与路由器正常连接后, 网口灯将会亮起。一般一盏灯长亮, 表示与路由器正确建立连接; 另外一盏灯有数据时会闪烁。

注意: 网口型号不同, 灯的颜色会有不同。

### D-Controls APP及软件:

只要保证模块成功连接到D-Controls Cloud远程服务器, 打开D-Controls APP或者其他人机交互软件, 即可以自动连接到模块, 进行软件对整个智能系统的控制。如果要使用D-Controls APP对智能系统的局域网控制, 详细查询D-Controls电子配置文档。


## 9. RS485端口及终端电阻使用

IC6主机最多可带6路RS485串口, 更可通过USB扩展接口增加额外RS485串口数。

IC6主机对每路RS485串口未限制接入RS485设备的使用数量, 实际使用数量主要由接入设备的电气特性所决定。

接入IC6主机的每路RS485总线必须:



- 严格使用特性阻抗为120欧姆的双绞屏蔽电缆;
- 严格只能按照手拉手(串联)的方式设计485总线;
- 每路串口接入485的节点数量不宜超过32个;
- 必须按照项目实际走线距离、压降、485节点设备等特性, 加装或不加装终端匹配电阻(终端匹配电阻只能使用120欧姆);
- 编程时按照减小主机通讯开销为原则, 避免死机。



- 14/15/16/17这4路RS485串口内置120欧姆终端电阻;
- 12/13这2路RS485串口需通过打开拨码开关(18)来开通120欧姆终端电阻;
- 拨码开关(18)的第一路对应第5路RS485(12);
- 拨码开关(18)的第二路对应第6路RS485(13);
- 拨码开关(18)的第三路无任何作用。

## 10. RS232端口使用



IC6主机(特别定制版)最多可支持2路RS232, 如下图:



12': 标准RS232串口(A5=TX/B5=RX)-第5路  
13': 标准RS232串口(A6=TX/B6=RX)-第6路  
19: 对外GND接口

备注: 当12和13为RS232串口时, 拨码开关(18)整体失效。

## 11. USB扩展模块



本主机的10号端口是D-Controls专用的USB扩展接口。扩展接口只限接入指定模块, 通过D-Controls专用USB数据线连接。本端口会对外提供小功率5V电压, 仅提供给接入的USB扩展模块使用, 部分USB扩展模块可能仍需要额外供电, 具体参照扩展模块的产品说明。

常用D-Controls专用的USB扩展模块:

- USB转4路RS485 扩展模块;
- USB转4路RS232 扩展模块;
- USB转WIFI模块;
- USB转4G模块;
- USB转Zigbee模块;

... ..

## 12. USB扩展遥控器

本主机的10端口可接入特定的USB扩展遥控器, 可实现遥控器和接入IC6主机的所有总线之间的互联互通。

请详细查询D-Controls电子配置文档。

## 13. Zigbee功能

本主机的10端口可接入Zigbee扩展天线模组, 可实现zigbee和接入IC6主机的所有总线之间的互联互通。

请详细查询D-Controls电子配置文档。

## 14. 主机正常启动顺序

本主机是多核高性能主机，可作为独立的边缘网关使用，也可多台主机组网使用。

- 1) 上电后，主机指示灯（端口5）将亮红灯；
- 2) 上电后15~20秒，Oled屏将启动，同时系统进入自检状态，指示灯将闪烁白光；
- 3) 上电25~30秒左右，Oled屏将显示局域网获取的IP地址；
- 4) 上电60~80秒左右，Oled屏将显示主机连接远程服务器（D-Controls Cloud）的状态；
- 5) 上电90秒左右，Oled屏将显示主机连接KNX总线的状态。

## 15. 主机唯一二维码


本主机正面或贴一张身份识别的二维码。在D-Controls APP里扫描此二维码，即可简易添加本主机，并直接获取所有的控制功能。

注意：


- 第一个扫描此二维码的成员，将自动成为本主机的管理员（拥有最大的管理及控制权限）；
- 管理员只能自己放弃管理员身份或将管理员身份转让给指定成员，除此2种方式外没有第三种方式。

## 16. Oled屏


主机上电后10~15秒，Oled屏将启动。主要显示内容可参照下方图例。只要主机正常供电即可进入此步骤，无论网络或者KNX总线是否正常。

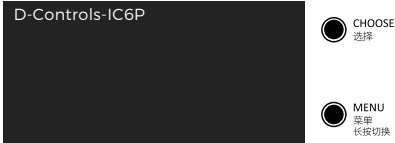


上电25~30秒左右，Oled屏将显示局域网获取的IP地址：10.0.0.123。

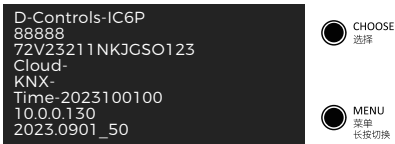


上电60~80秒左右，Oled屏将显示主机连接远程服务器（D-Controls Cloud）的状态；

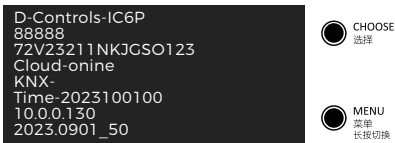

上电90秒左右，Oled屏将显示主机连接KNX总线的状态。

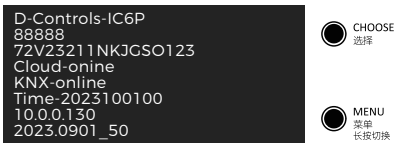


5分钟内无操作，Oled屏将进入屏幕保护模式如下：

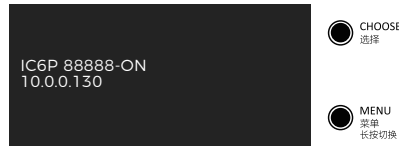

Oled屏将在屏保模式下，可通过长按“菜单”按键5秒进入全信息界面。

### 屏幕信息描述：

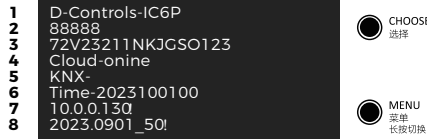

- 第一行：主机型号；  
第二行：主机SN（唯一序列号）；  
第三行：主机MAC地址；  
第四行：服务器连接状态：  
Cloud-online：表示连接正常；  
Cloud-：表示未连接；  
第五行：KNX总线连接状态：  
KNX-online：表示连接正常；  
KNX-：表示未连接；  
第六行：主机内部时钟；  
第七行：获取的局域网地址：  
10.0.0.130：主机动态获取局域网地址；  
10.0.0.130!：主机已设定静态局域网地址  
第八行：主机固件版本号。

## 17. Reset按键-重置IP地址

RESET键，长按切换DHCP和Static IP（固定IP）  
- 当前是DHCP状态，长按RESET键直到屏幕出现StaticIP

Rebooting


主机会自动重启，然后将网络设置为固定IP：  
10.0.0.88，子网掩码255.255.255.0，网关IP是10.0.0.1。可通过电脑网络直连访问主机

- 当前是固定IP状态，长按RESET键直到屏幕出现DHCP

Rebooting


主机会自动重启，然后将网络设置为DHCP

备注：主机出厂默认是DHCP获取IP。

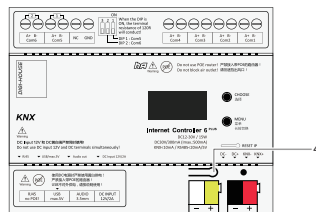

## 18. 指示灯

本主机的5端是指示灯。

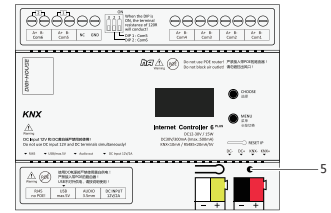


本主机的5端是指示灯。

主机上电后，指示灯红灯常亮；  
（如果红灯不亮，请检查供电是否正常；非正常供电会导致主机严重损坏）  
上电后15~20秒后，主机的系统正式启动，指示红色指示灯将变为白色闪烁状态（间隔10秒左右）  
（如果指示灯一直红色，代表主机系统未正常启动，可重启尝试恢复）

### 第一步骤：上电前准备


- ✓ 黄白端接入供电线
- ✓ 红黑端接入KNX总线
- ✓ 插上网线

### 第二步骤：上电瞬间




红灯常亮，无其他颜色灯闪烁；  
判断：黄白有供电，系统未启动或系统在启动中。

### 第三步骤：上电后15~20秒



红灯常亮，白灯间隔10秒闪烁，Oled屏幕点亮；  
判断：系统正常工作中，黄白供电正常，未检测到网络，未检测到KNX。

### 第四步骤：第三步后90秒左右




白灯和红灯交替闪烁，间隔约2秒；  
判断：主机已经进入完全正常的工作状态，网络连接正常，KNX总线连接正常。



## 19. 主机判断故障


### 1. 指示灯不亮



- ❓ 黄白端子供电电源问题
- ❓ 主机检查硬件问题

- A. 检测供电电源是否没能正常输出足够功率；
  - B. 检测供电电缆是否短路或断路；
  - C. 检测黄白端子是否接触不良；
  - D. 检测主机是否存在硬件故障。
- 注意：未确定问题前，切勿二次上电！如果供电电源存在故障，将损坏主机。

### 2. 红灯常亮，无其他颜色灯闪烁




- ❓ 系统未启动
- ✅ 黄白供电正常

（系统未启动将无法判断网络和KNX总线）

- A. 检测供电电源是否没能正常输出足够功率；
  - B. Oled屏幕是否能正常显示数据；
  - C. 重启主机，是否能正常启动系统；
- 寻求厂家技术支持。


### 3. 红灯10秒，白灯2秒，间隔10秒白灯闪烁



- ✅ 系统正常工作中
- ✅ 黄白供电正常
- ❌ 未检测到网络
- ❌ 未检测到KNX总线

- A. 主机是否在自检过程中；
  - B. Oled屏幕是否能正常显示数据；
  - C. 灯带时间超过180秒，可尝试重启主机；
- 寻求厂家技术支持。


## 4. 红灯、绿灯交替闪烁，间隔2秒



- ✅ 系统正常工作中
- ✅ 黄白供电正常
- ❌ 未检测到网络
- ✅ KNX总线工作正常

- A. 网口灯是否正常闪烁；
  - B. Oled屏幕是否显示正确的IP地址；
  - C. 检查接入的路由器或者交换机；
- 寻求厂家技术支持。

## 5. 红灯、紫灯交替闪烁，间隔2秒



- ✅ 系统正常工作中
- ✅ 黄白供电正常
- ✅ 网络工作正常
- ❌ 未检测到KNX总线

- A. 检测供电电源是否没能正常输出足够功率；
  - B. Oled屏幕是否能正常显示数据；
  - C. 重启主机，是否能正常启动系统；
- 寻求厂家技术支持。

## 20. IC6P的内置时钟模块（非标配）

IC6P主机全系列均可配置内置时钟模块。时钟模块将给IC6P主机的自动化功能提供时间数据。时钟模块在主机联网时，将自动同步网络时间，并在主机断网时，保存带时间条件的自动化任务。

备注：断电时，时钟保存预计1年。

## 21. 支持HA系统（非标配）

高性能的IC6P主机，可支持装备HA（Homeassistant）系统，并与主机所有的接口协议互联互通。

## 22. 下载APP-D-Controls Smarthome



APP适用苹果IOS



APP适用安卓手机

D-Controls Smarthome APP是IC6主机配套的标准APP。可以通过扫描上面的二维码下载APP。

调试工程师使用APP的步骤：

1. 扫描并下载APP；
2. 登录APP后，在APP的指引下注册账号；
3. APP的设置中扫描IC6主机的二维码（见本说明书的第15章节），完成绑定IC6主机；
4. 绑定主机后，完成调试。

备注：IC6支持定制版APP或第三方的APP，具体根据项目情况下载。

最终用户使用APP的步骤：

- 请查阅《D-Controls 中控主机用户初次使用手册-APP 入网.pdf》。可以将此说明打印发送给最终用户。
- 下载使用手册：  
<https://drive.weixin.qq.com/s?k=AFMAIQfFAA0-gEUvBbV#/>  
 或扫描下方二维码：



D-Controls 中控主机用户初次使用手册-APP 入网.pdf

## 23. IC6主机的编程

准备工作：

1. 确认主机工作正常，并接入网络（可访问外网）；
2. 正确下载并登录APP，APP中已经添加好需要编程的主机；
3. 在APP中查看网关IP地址（请勿开启局域网控制），确保电脑和主机处于同一局域网，网段一致。

电脑编程并导入主机

1. 电脑下载chrome浏览器；
2. 在电脑的chrome浏览器的地址栏输入ip:3000，打开配置系统(例如192.168.1.100:3000)；
3. 下载配置文件（登录下载DEMO配置文件 <http://docs.d-controls.com/assets/excel/demo.xlsx>或扫描下方二维码）；



配置文件

4. 将配置文件中serial=xxxxx, 修改为您自己的主机序列号, 把EXCEL导入配置系统, 导入完成后在APP刷新设备列表
5. 完整的编程说明请登录<http://docs.d-controls.com>

## 24. 主机的固件更新-重要!!!

本节描述的固件是指IC6主机的硬件系统版本。在进行编程前, 请先将固件版本升级到最新。可通过登录:  
[http://docs.d-controls.com/start/dcs\\_tools.html](http://docs.d-controls.com/start/dcs_tools.html)  
 下载主机的最新固件升级包, 此升级包支持局域网(无外网)对主机的升级。或者联系D-Controls的技术支持, 通过远程自动升级主机固件。

- 主机固件更新比较频繁, 固件最主要的作用是更新主机的功能和系统BUG;
- 在浏览器的地址栏中打开配置系统(例如192.168.1.100:3000), 可查询主机的固件版本。

## 25. 常见问题

- 如何下载D-Controls APP?
- 下载文件需要审核怎么办?
- 苹果内测版无法安装, 怎么办?
- 文档支持搜索功能吗?
- 如何更新主机?
- 某型号空调有对接过吗?
- KNX空调不能控了怎么办?
- 驱动库中没有我要使用的设备怎么办?
- 对接RS485/RS232设备, 按照文档添加之后使用APP无法控制, 怎么办?
- 配置系统显示正在初始化怎么办?
- 一个账号可以支持多个终端吗?
- 主机丢失怎么办?
- 主机远程在线但打不开配置系统怎么办?
- 主机是否支持远程导入配置文件, 以及如何导入?
- APP切换到局域网控制后显示局域网主机丢失怎么办?
- APP工程师页面如何进入, 以及登录用户名和密码是多少?
- 主机默认IP地址是多少?
- 主机支持设置固定IP地址吗?
- 手动设置IP地址后, 如何恢复DHCP呢?
- 支持红外学习吗?
- 主机232口可以转成485使用吗?
- APP一个账户最多可以绑定多少个网关?
- 怎么把主机管理员移交给客户?
- EXCEL的一个单元格内多行之间可以用长空格做分割吗?
- 网关支持HomeKit和Siri吗?
- 支持APP定制吗?
- APP控制不了KNX设备怎么办?
- KNX控485设备控不了怎么办?
- 网关云端的数据是否可以备份?
- 支持成员权限管理吗?
- .....

请登录此链接获取支持:  
<http://docs.d-controls.com/start/qa.html>  
 或者  
 登录<http://docs.d-controls.com>的《常见问题》

## 技术支持

<http://docs.d-controls.com>  
 或者扫描下方二维码打开配置文档链接



公司官方网站  
[www.d-controls.com](http://www.d-controls.com)

技术支持邮箱  
[info@d-controls.com](mailto:info@d-controls.com)  
 P.R.China (Chinese/English/Deutsch)

HANGZHOU D-HAUS TECHNOLOGY CO.,LTD. RESERVES THE RIGHT OF FINAL EXPLANATION AND THE RIGHT OF ALTERATION!